


⑥ 屋内真空遮断器 (VCB)

VC-6LD 形

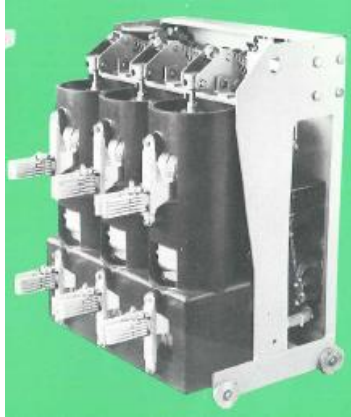

(VC3-6LD 形は生産継続しています)

電圧クラス	形名・製造期間
3.6/7.2 kV	<p>昭和 47 年 (1972 年) 昭和 60 年 (1985 年) 平成 21 年 (2009 年)</p> <p style="text-align: center;"> </p>

保守終了の経緯

項目	内容	理由
点検部品 事故対応部品	真空バルブ、 モールド絶縁物	数量減少、老朽化により金型維持困難、または製造所の廃業によります。
技術員の確保	分解・点検作業員の派遣	分解・点検作業の経験者は 2002 年までに退職し、対応できません。
技術的対応	・真空遮断器の操作機構に関する技術	VCB の技術に関わった技術者は 2002 年までに退職し、対応できません。

屋外真空遮断器(VC)生産終了・保守終了品 形式一覧

製作中止機器 真空遮断器(VCB)				代替器 真空遮断器(VCB)				
形式	定格電圧	定格遮断電流	定格電流	形式	定格電圧	定格遮断電流	定格電流	備考
VC-6LD-6/12	7.2/3.6kV	12.5/16kA	600A	VC3-6LD-6/12	7.2/3.6kV	12.5/16kA	600A	
VC-6LD-12/12			1200A	VC3-6LD-12/12			1200A	
VC-6LD-6/20	7.2/3.6kV	20/25kA	600A	VC3-6LD-6/20	7.2/3.6kV	20/25kA	600A	
VC-6LD-12/20			1200A	VC3-6LD-12/20			1200A	
VC-6LD-20/20			2000A	VC3-6LD-20/20			2000A	

注 代替器は互換性はありませんのでハウジング一体、またはキュービクル一体での更新となります。